


**DANAK**

TEST Reg.No. 501

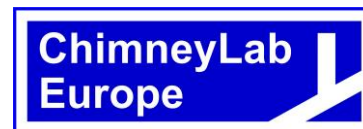

# Prøvningscertifikat for rektangulært ventilationssystem

<b>Resultater fra rapport ChimneyLab-199</b>	
<i>Systemet er afprøvet af ChimneyLab Europe ApS iht. EN 1507:2006</i>	
<b>Funktion</b> .....	Rektangulær ventilationskanal
<b>Producent</b> .....	Ørbæk Ventilation A/S
<b>Type</b> .....	Ørbæk Rektangulært med flangeprofil
<b>Prøvning nr.</b> .....	ChimneyLab-199
<b>Afprøvet dato</b> .....	24-06-2014 – 30-06-2014
<b>Tæthedsklasse</b> .....	D
<b>Tryk klasse</b> .....	2 (1000 Pa)

Beskrivelse	Værdi
Godstykkelse	0.7 mm ≤ 800 mm sidebredde 0.9 mm > 800 mm sidebredde
Afstand imellem clamps	≤ 300 mm
Profilering	Total omkreds > 1200 mm: Profilering
Indvendig forstærkning	Bredde > 800 mm: Forstærkning Dimension: Ø16 x 1.5 mm Maks. afstand fra forstærkning til samling: 750 mm
Udvendig forstærkning af samlinger	Bredde > 1600 mm: Forstærkning Dimension: 20 x 20 x 85 x 20 x 20, godstykkelse 0.9 mm Maks. afstand fra forstærkning til samling: 100 mm På begge sider af samling?: Ja
Maks. afstand imellem samlinger	3000 mm
Maks. afstand imellem understøtning	3000 mm

Lyngå, Danmark 26-09-2014

ChimneyLab Europe ApS

**Finn Petersen, Prøvningsansvarlig**