



Cirkulære horisontale gennemføringer (E90)

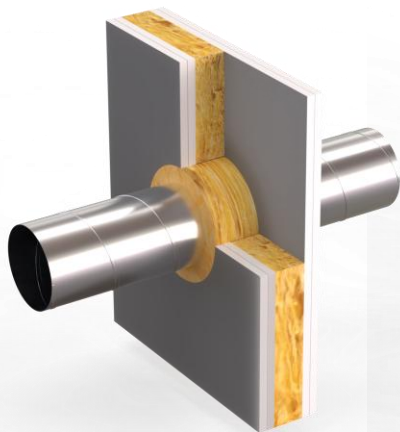

Huldiameter må maksimalt være 50mm større end udvendig rørdiameter. Sørg for at hullets kant er ren og fri for løst materiale. Der skal være plads til isolering mellem rør og væg.

Rør monteres centreret i hul. Mellem rør og hul anvendes isolering med en minimumsdensitet på 40 kg/m³, som Isover Tech Løsulld.

Udvendig på isoleringen fuges der med Isover BSK klæber med ca. tykkelse på 15mm.

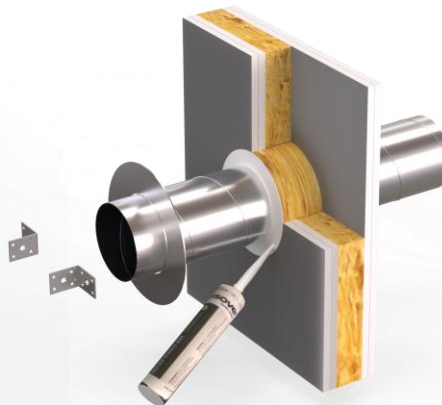

Flange type BF trykkes mod fugemassen og fastholdes mod rør med vinkler type BV. Disse skrues i rør med skruer 4,2x13.

ø80-ø200
ø250-ø450
ø500-ø630
ø710
ø800-ø900
ø1000

2 vinkler
3 vinkler
4 vinkler
5 vinkler
6 vinkler
7 vinkler

Der er ikke krav om fastgørelse af flange mod væg.



Flangen må nedskæres til 40mm mod væg og loft, hvis nødvendigt.

Afstand til første samling skal minimum være 50mm.


Bæring kan monteres i stropjern SJ, gevindstænger M8 og M10 samt montageskinner ALX.

For bæringsoversigt og afstande – se side 3.



ØRBÆK
VENTILATION


Cirkulære horisontale gennemføringer 2-delt (E90)

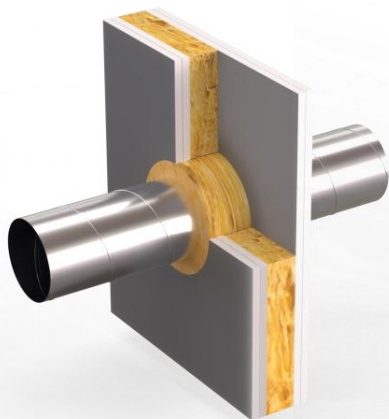

Huldiameter må maksimalt være 50mm større end udvendig rørdiameter. Sørg for at hullets kant er ren og fri for løst materiale. Der skal være plads til isolering mellem rør og væg.

Rør monteres centreret i hul. Mellem rør og hul anvendes isolering med en minimumsdensitet på 40 kg/m³, som Isover Tech Løsulld.


Udvendig på isoleringen fuges der med Isover BSK klæber med ca. tykkelse på 15mm.

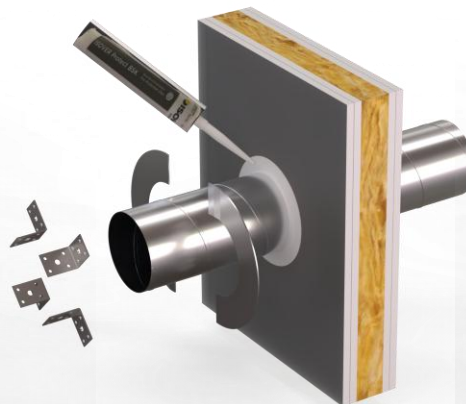

Flanger type BF2 trykkes mod fugemassen og fastholdes mod rør med vinkler type BV. Disse skrues i rør med skruer 4,2x13. Samlingen fuges med BSK.

ø80-ø630	2 vinkler pr. halvpart
ø710-ø900	3 vinkler pr. halvpart
ø1000	4 vinkler pr. halvpart

Der er ikke krav om fastgørelse af flange mod væg.

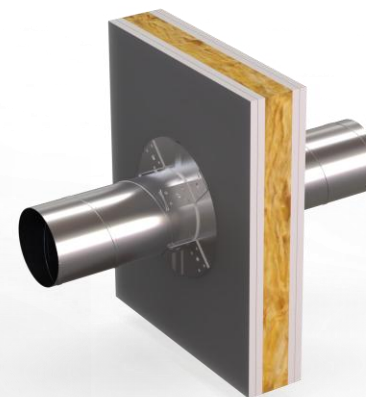

Flangen må nedskæres til 40mm mod væg og loft, hvis nødvendigt.

Afstand til første samling skal minimum være 50mm.

Bæringer kan monteres i stropjern SJ, gevindstænger M8 og M10 samt montageskinner ALX.

For bæringsoversigt og afstande – se side 3.



ØRBÆK
VENTILATION

Ophængstyper og bæringsafstand loftsmonteret

	Bæringsafstand (m)																
Ø diameter (mm)	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
RB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MB/MBST	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2,2	1,6	1,5	-	-	-	-
RBH	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FAKO	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
RK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
RK2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
RB2G	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2,2	1,6	1,5	1,3	1,1	1	0,7
RBL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-



Ophængstyper og bæringsafstand gulvmonteret

Bæringsafstand (m)																	
Ø diameter (mm)	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
MB/MBST	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
FAKO	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
RK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
RK2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
RBL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-



Ophængstyper og bæringsafstand horisontalt monteret på væg

Ø diameter (mm)	Bæringsafstand (m)																
	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
MB/MBST	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2,2	1,6	1,5	1,3	1,1	1	0,7
FAKO	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0,7
RBL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
VB3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
VB4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
VB5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VB6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,6	2,4	2,4
VB8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,2	2	2
VB10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2	1,8	1,8
K (Som VB)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2	1,8	1,8
Skinnekonsol	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,5	2	1,8	1,8



Ophængstyper og bæringsafstand vertikalt monteret på væg

	Bæringsafstand (m)																
Ød	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
MB/MBST	2	2	2	2	2	2	2,52	2,84	3,2	3,6	4	4,48	5	5	5	5	5
RBL	2	2	2	2	2	2	2,52	2,84	3,2	3,6	4	4,48	5	5	5	5	5
FAKO	2	2	2	2	2	2	2,52	2,84	3,2	3,6	4	4,48	5	5	5	5	5
RK	2	2	2	2	2	2	2,52	2,84	3,2	3,6	4	4,48	5	5	5	5	5
RK2	2	2	2	2	2	2	2,52	2,84	3,2	3,6	4	4,48	5	5	5	5	5



Forbrugsmaterialer til horisontal lukning

**Brandflange
BF**



**Brandflange
BF2**



**Brandvinkel
BV**



Løsuld



**Klæber
BSK**



**Skrue med borespids
VS4213**



**Spidsskrue
U52**



Isovermærkat



**Stropjern
SJ**



Gevindstang M8/M10



Forbrugsmaterialer til horisontal lukning

Montageskinne ALX



Skinnekonsol 41x41



Hulrumsdybel for gips
80480565



Betonskrue 6x28
TX30
5929506028005



Betonskrue 6x40
2193006040



Betonsskrue 6x60
400006040



Betonskrue 6x35 Kombimuffe
2193206035



Betonskrue 6x55 Udvendig
gevind
355006055

